



ALIZE VISION WC

- Bouche hygroréglable WC à détection de présence, avec temporisation (30 minutes)
- Avis technique : Systèmes de ventilation mécanique hygroréglable
- Certificat CSTBat N° 35.97 (logements individuels) et N° 35.100 (logements collectifs)

Utilisation

- Utilisation dans le cadre d'un système de ventilation hygroréglable en association aux entrées d'air
- Installation dans les WC pour l'extraction
- Assure un débit permanent, passage en grand débit par détection de présence : 5/30 m³/h
- Diamètre de raccordement : Ø125 mm

Accessoires

- Manchette plastique sans **MP 125** ou avec joint **MP-J 125**
- Manchon placo 3 griffes **MP3-J 125**, longueur 100 mm
- Manchon plastique de traversée de dalle **MTD-J 125**, longueur 275 mm
- Mousse acoustique + pièce de maintien **ACOUS**
- Transformateur de sécurité **SATD1-12**
- Bouton poussoir à ouverture/fermeture **BP**

Composition

- Bouche réalisée en polystyrène
- Grille centrale amovible
- Manchette à joint intégrée


Finition

- Finition RAL 9016


Commande

- Commande par détection de présence, avec alimentation électrique 12V et temporisation 30 minutes
- Commande par détection de présence, avec alimentation par piles (2 piles 1,5V type LR6, non fournies) et temporisation 30 minutes

Caractéristiques dimensionnelles

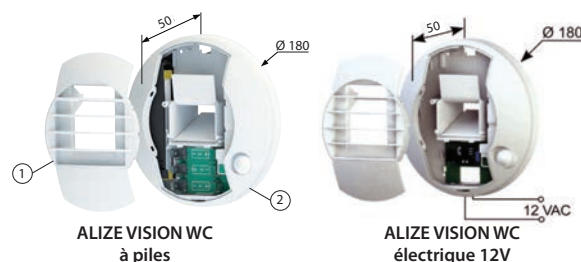

Caractéristiques techniques

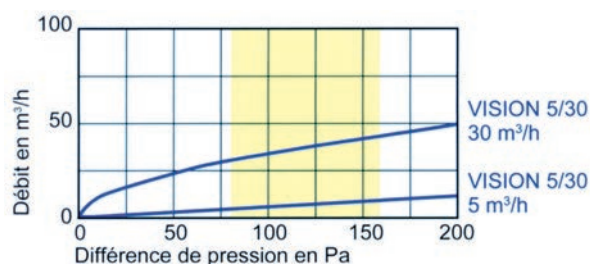

Isolement acoustique	Lw en dB(A)			Dn,e,w (C) ¹	
	100 Pa	136 Pa ¹	160 Pa	avec mousse acoustique	
5/30 m³/h	28	35	37	56	60

¹ Valeurs certifiées CSTBat

Mise en œuvre

Quel que soit le modèle de bouche hygoréglable, le montage peut s'effectuer en position murale ou plafond.


En position murale, les bouches sont montées par simple emboîtement sur une manchette Ø125 mm fixée directement sur le conduit. Le joint à lèvres assure le maintien de l'étanchéité.

En plafond, la mise en œuvre peut être réalisée en utilisant un manchon placo 3 griffes ou un manchon de traversée de dalle Ø125 mm.

Monter le manchon placo 3 griffes en effectuant une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le verrouillage s'effectue par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.

Les bouches possèdent 2 trous de fixation. Il est conseillé de visser les bouches sur le mur ou sur le plafond en utilisant les 2 vis prévues à cet effet. Les bouches électriques devront être impérativement fixées.

Les bouches possèdent un passage de câble pour l'alimentation électrique.

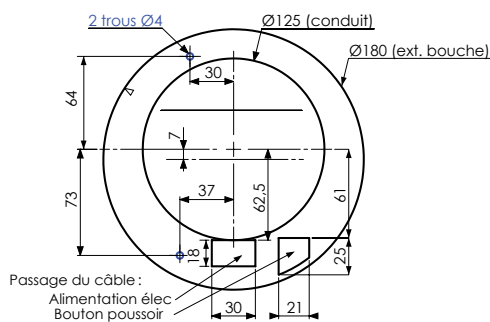

Pour la version ALIZE VISION (12V), l'alimentation 12V de la bouche doit s'effectuer par un câble 2 fils (2 x 1,5 mm²) à encastrer et débouchant à l'arrière de la platine support. Cette alimentation doit comporter un dispositif de protection adapté et repéré au tableau électrique afin de pouvoir procéder aux interventions sur la bouche.

Pour la version ALIZE VISION (piles), la bouche doit être raccordée au bouton poussoir à fermeture par un câble 2 fils à encastrer et débouchant à l'arrière de la platine support. Connexion sur le bornier.
Vérifier annuellement l'usure des piles. Lorsque le volet ne s'ouvre plus correctement (plus de bruit moteur), les piles doivent être changées.

La détection se fait après environ 90 secondes.

La lentille doit se situer en partie basse pour un montage mural et vers le centre de la pièce pour un montage au plafond.

Accessoires



MP-J
Manchette à joint



MP3-J
Manchon placo 3 griffes



MTD-J
Manchon de traversée de dalle



ACOUS
Mousse acoustique



BP
Bouton poussoir



SATD1-12
Transformateur de sécurité